


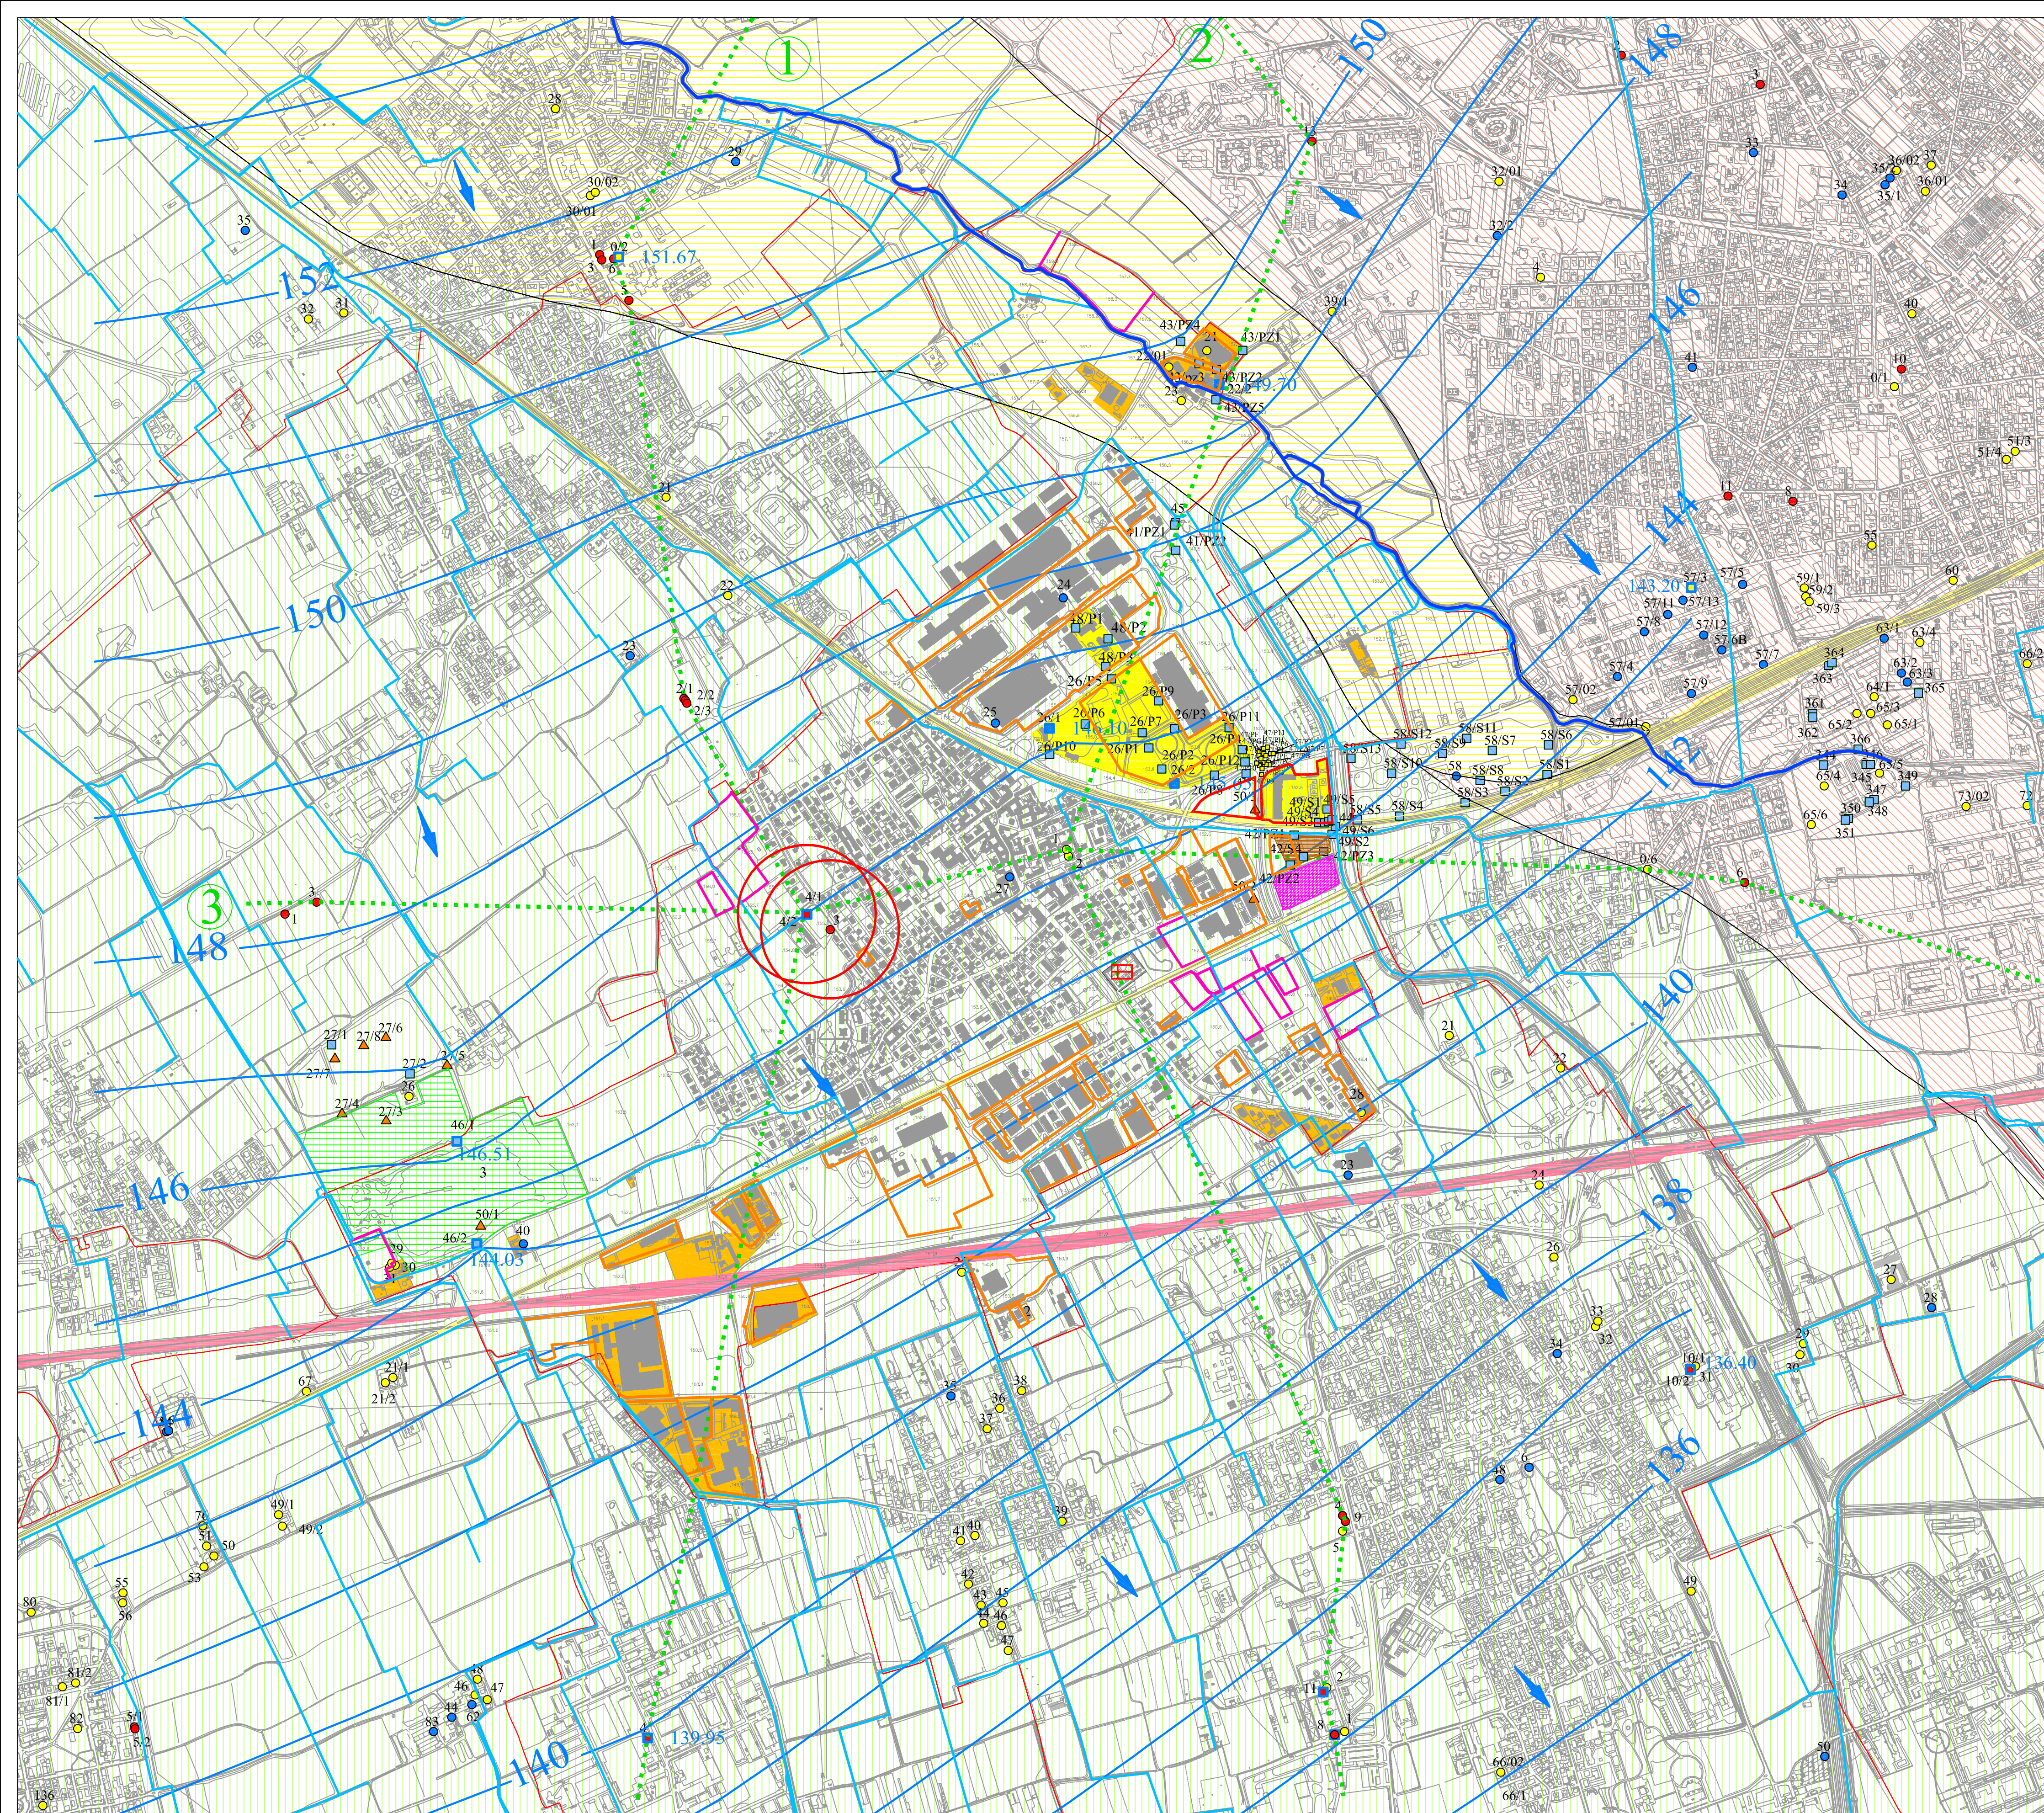

- Limiti comunali
- ④ Traccia delle sezioni idrogeologiche
- 174.92 Punti di monitoraggio piezometrico e relativa quota in m s.l.m.
- 178 Linee isopiezometriche al luglio 2010 e relativa quota in m s.l.m.
- ➔ Principali direzioni di flusso idrico sotterraneo
- Fiume Olona
- Canali ad uso irriguo
- 58/59 Piezometri
- 28/2 Pozzi chiusi / fermi

PRINCIPALI SOGGETTI AD INQUINAMENTO

- 2 Pozzi pubblici
- 24/4 Pozzi privati

POTENZIALI INGESTORI E VIACOLI DI INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI

- Ambito Territoriale Estrattivo ATeg7 - Cva C.na Madonnina (Piano Cave Provincia di Milano approvato con D.C.R. 16 maggio 2006 n° VIII/166)

PREVENTORI E/O RIDUTTORI DELL'INQUINAMENTO

- Zona di Rispetto dei pozzi ad uso potabile con criterio geometrico (raggio = 200m - D.Lgs. 152/06, D.G.R. n.6/15137/96, D.G.R. 7/12693/03)

PRODUTTORI REALI E POTENZIALI DI INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI

- Aree con attività produttive che possono costituire potenziali centri di pericolo
- Azienda a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs 334/99 (art.6)
- Aree oggetto di progetti/ interventi di bonifica
- Vasca perdente della fognatura comunale
- Area delle ex vasche di dispersione della fognatura comunale, interessata da progetto di messa in sicurezza e ripristino ambientale
- Aree soggette a spaglio di reflui zootecnici
- Aree non servite da fognature
- Cimitero
- Autostrada
- Rete ferroviaria

GRADO DI VULNERABILITA'						CARATTERISTICHE DEGLI ACQUIFERI
Ee	E	A	M	B	BB	
						Acquifero di tipo libero in materiale alluvionale in corrispondenza dei depositi fluviali dell'Unità Postglaciale, privi di copertura superficiale. Corso d'acqua (F. Olona) in rapporto di alimentazione/drenaggio; Soggiacenza <10 m
						Acquifero libero in materiale alluvionale con locali sequenze sommitali limoso-sabbiose di ridotto spessore (< 1 m), in corrispondenza dei depositi fluvio-glaciali poco alterati del Sintema di Cantù. Soggiacenza < 10 m
						Acquifero libero in materiali alluvionali con locali sequenze sommitali limoso-sabbiose di ridotto spessore (1-1.5 m) in corrispondenza dei depositi fluvio-glaciali da poco a mediamente alterati dell'Unità di Minoprio. Soggiacenza < 10 m

EE:estremamente elevato E:elevato A:alto M:medio B:basso BB:molto basso

COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Provincia di Milano

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	Data: MAGGIO 2011
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA (ai sensi della L.R. 12/05 e della D.g.r. n° 8/7374 del 28/05/08) Integrazioni a seguito delle Osservazioni	Scala: 1:10.000
IDROGEOLOGIA E VULNERABILITA'	TAVOLA 2

SoilData
STUDIO ASSOCIATO
CONSULENZE GEOLOGICO-TECNICHE
MISURE GEOTECNICHE IN SITO

Via G.Mazzini, 24
23875 Ornago (LC)
TEL. 039.9280280
FAX. 039.9280991
C.F.F.P. IVA 11425200151
E-MAIL: soildata@soildata.it