



Studio Valz Gris
Bielia - via Repubblica 41
Milano - via Lepetit 8

Committente	Comune di Pregnana Milanese (MI)
Sito	Via Vittorio Emanuele II, 2, 20010 Pregnana Milanese (MI)
Titolo	IM V2 Installazione valvole termostatiche - P1*
Oggetto	Progetto di riqualificazione energetica degli impianti termici della Scuola Primaria Elementare "A. Manzoni"
Cod.	TAV.06
	1:200

Revisióni	N	Descrizione	Data	Il progettista

Note

www.studioingvalzgris.it - www.riqualificazioni.it - valzgris@riqualificazioni.it - p.iv 01534390024


STATO IN PROGETTO PLANIMETRIA PIANO PRIMO



SIMBOLOGIA

	Radiatore esistente per installazione di valvola termostattizzabile con comando termostatico dotato di dispositivo antimanomissione e sostituzione di detentore - Attacco 1/2"
--	--

ADATTAMENTO DEL RADIATORE ESISTENTE ALLA NUOVA COMPONENTISTICA

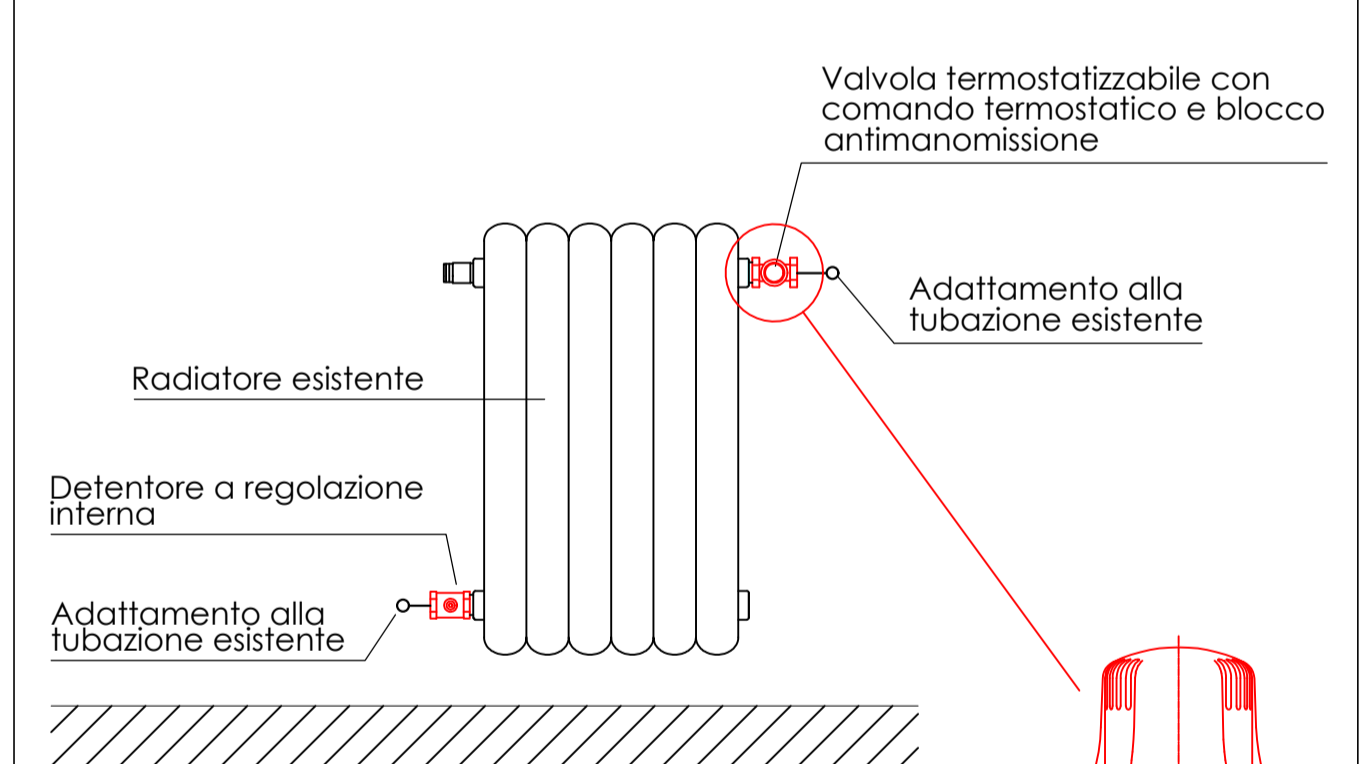

NOTA:

I comandi termostatici vanno installati in posizione orizzontale.
L'elemento sensibile dei comandi termostatici non deve essere installato in nicchie, cassonetti, dietro tendaggi oppure all'esposizione diretta dei raggi solari che ne falserebbero le indicazioni.

DISEGNO VALIDO ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEGLI IMPIANTI MECCANICI