




- AREE/ELEMENTI VULNERABILI**
- Vulnerabilità estremamente elevata
 - Vulnerabilità elevata
 - Soggiacenza della superficie piezometrica espressa in m da p.c.
 - Pozzi potabili ad uso pubblico
 - Zona di rispetto dei pozzi ad uso potabile definita con criterio geometrico (r=200 m)
 - Reticolo idrografico
 - Perimetro Cava di recupero Rg13 ex ATEg7 - Cva C.na Madonnina
 - Ambito di pertinenza del Fontanile Serbelloni
- CONDUCIBILITA' IDRAULICA**
- C2: $1.52 \cdot 10^{-3}$ - $1.32 \cdot 10^{-4}$ m/s
 - C3: $1.41 \cdot 10^{-4}$ - $1.10 \cdot 10^{-5}$ m/s
 - C4: $1.09 \cdot 10^{-5}$ - $7.75 \cdot 10^{-7}$ m/s
 - C5: $7.68 \cdot 10^{-7}$ - $3.21 \cdot 10^{-10}$ m/s

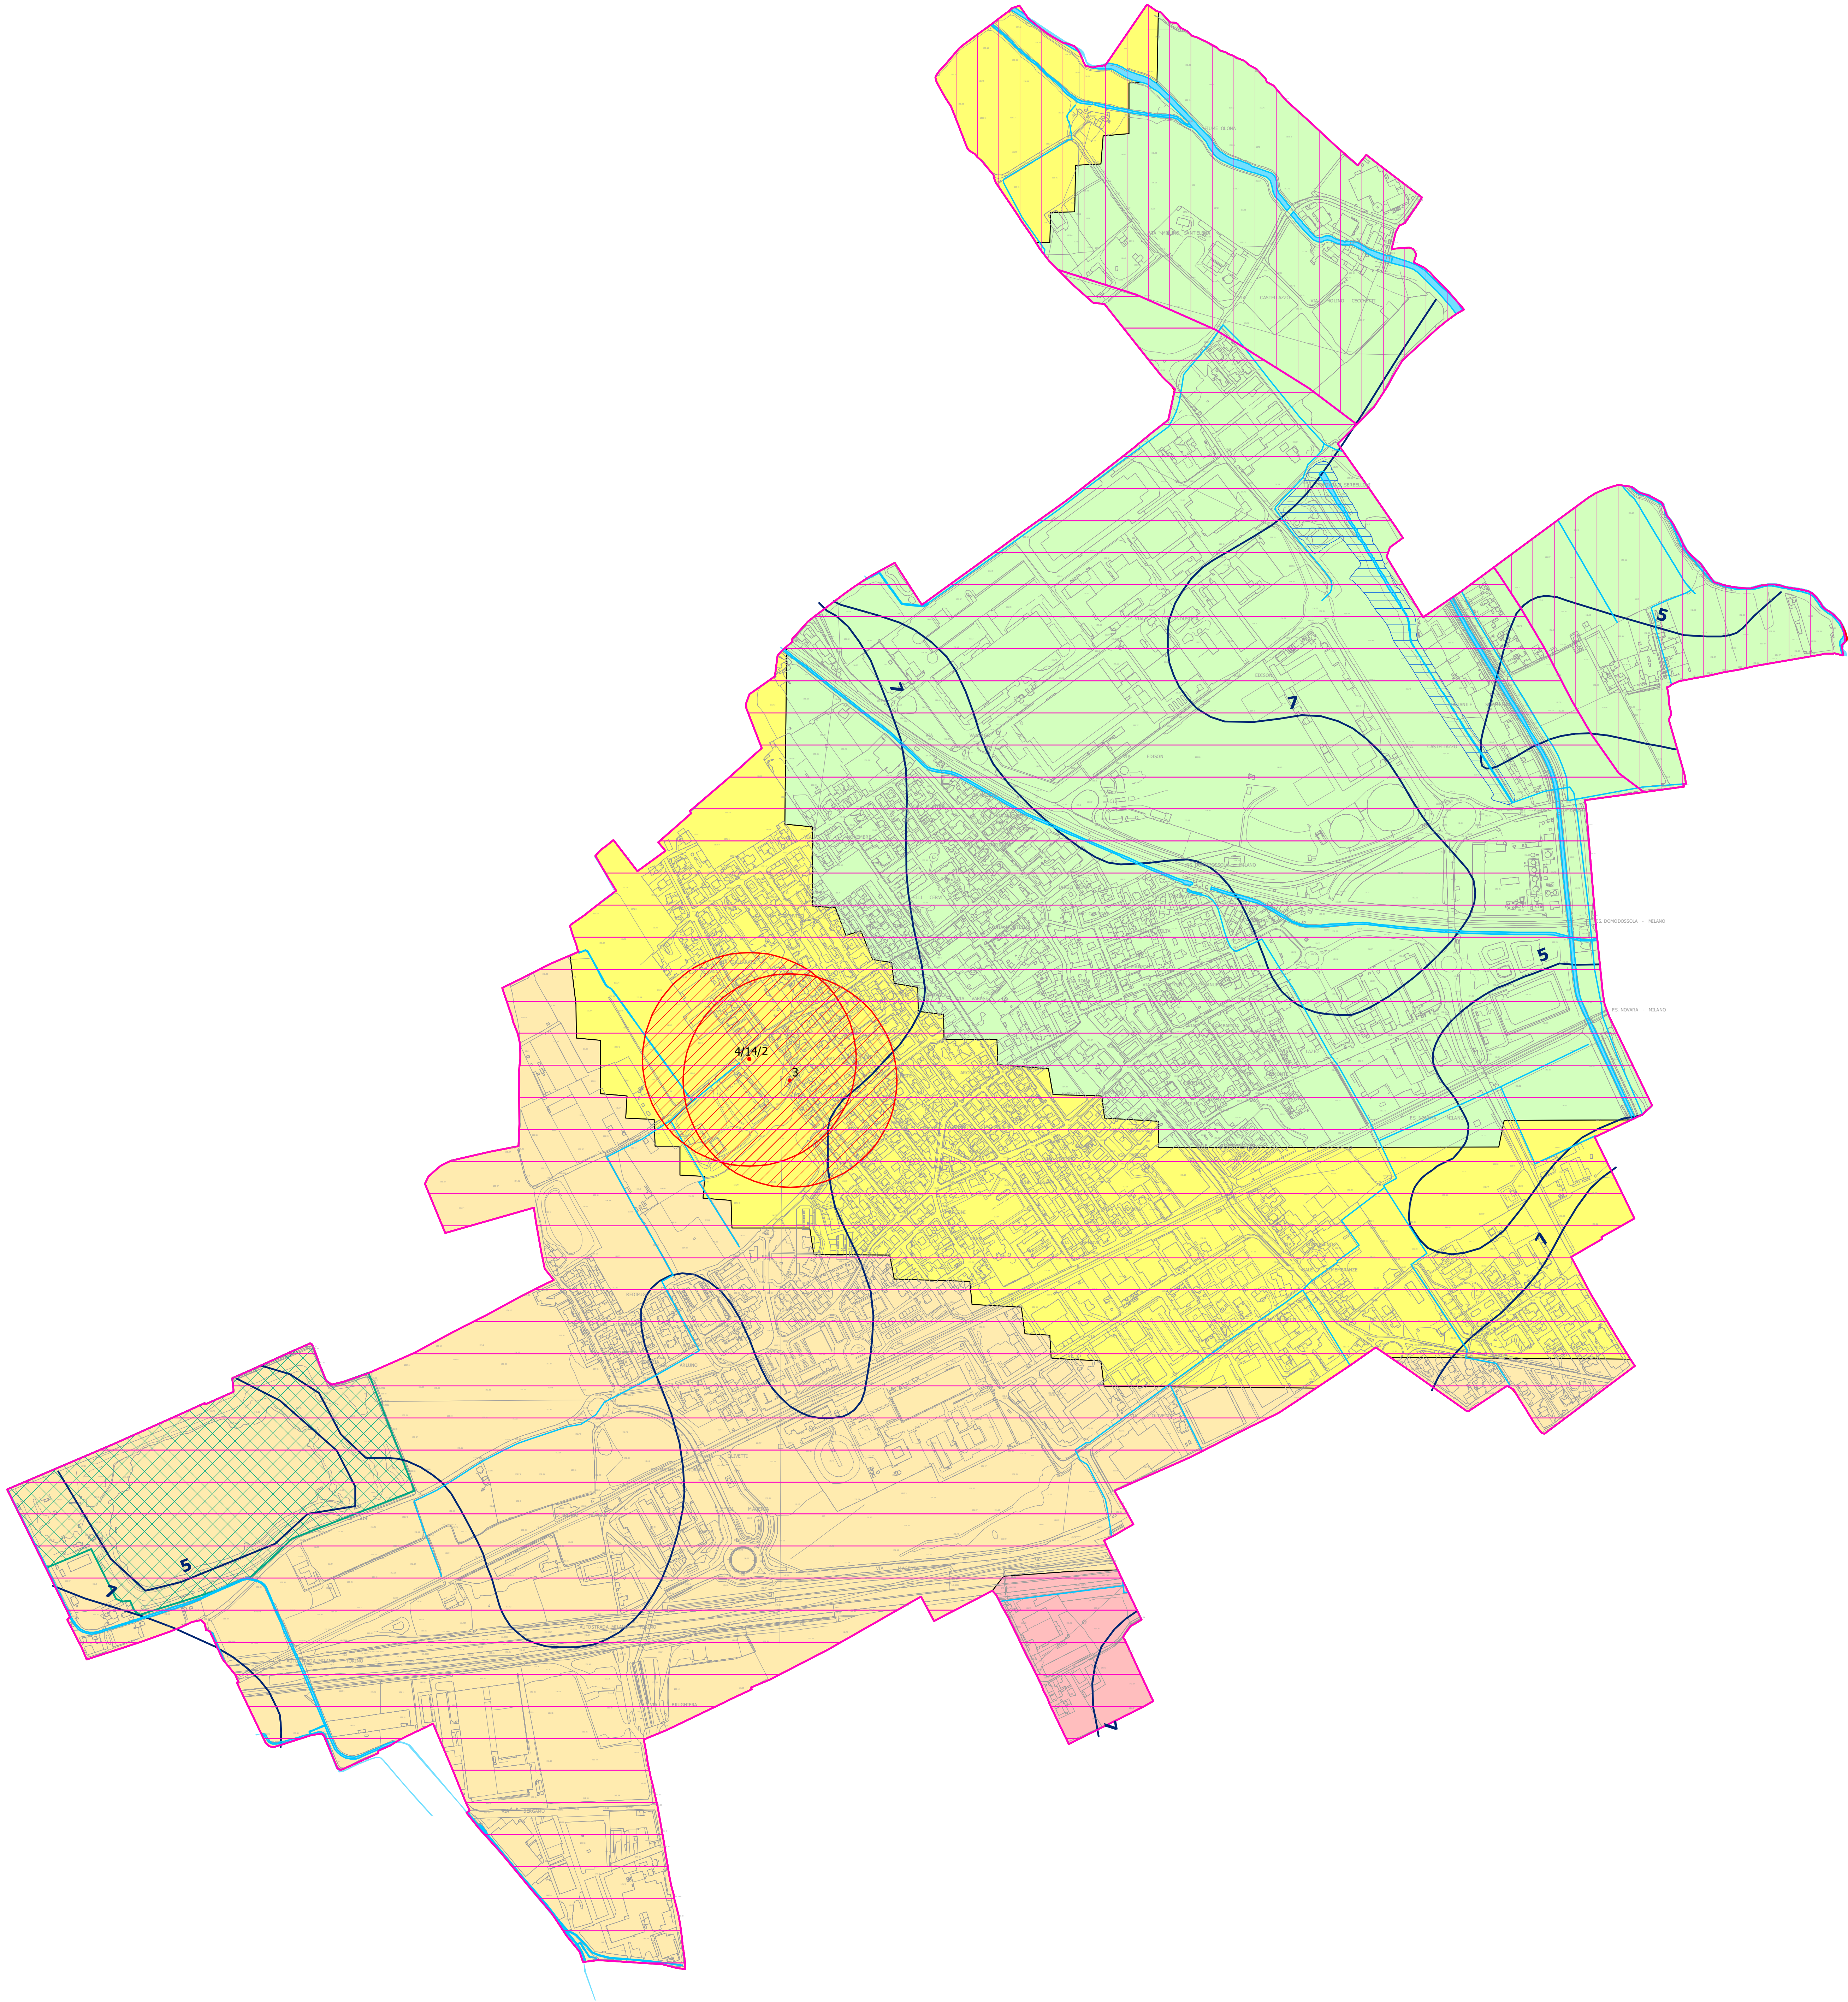

COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Provincia di Milano

STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
AI SENSI DELL'ART. 14 R.R. n° 7/2017 E S.M.I.

CARTA DI FATTIBILITA' DELLE OPERE DI INFILTRAZIONE DELLE ACQUE
PLUVIALI E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

Scala 1:5.000

Tav. 4

22 novembre 2021

Soildata Studio Associato - Via M. Greppi, 34/A - 23899 Robbiate (LC)
IN COLLABORAZIONE CON:
WISE ENGINEERING S.r.l. - Via A. De Gasperi, 85 - 20017 Rho (MI)